

Comune di Gubbio (PG) Lavori di intervento per il ripristino del collettore di scarico acque bianche Sistema "PAIPOX"





Gubbio – Perugia collettore acque bianche / Italia

Comune di Gubbio (PG) Lavori di intervento per il ripristino del collettore di scarico acque bianche.
Sistema "PAIPOX"



Lo studio della pluviometria di un territorio di solito, viene svolto facendo riferimento ai dati degli Annali Idrologici relativi alle precipitazioni registrate da vari pluviografi presenti sulle varie aree. Negli ultimi anni assistiamo, sempre con più frequenza, a fenomeni che modificano costantemente, i dati fino ad oggi raccolti, e mettono in seria difficoltà, i sistemi di smaltimento delle acque progettati negli anni passati. Quello che è successo a Gubbio, è uno dei fenomeni che si manifestano a causa dei grossi cambiamenti climatici che stiamo vivendo e che fanno diventare i territori non più adeguati a smaltire, con i sistemi realizzati che si ritrovano, grosse quantità di acqua che precipita al suolo in tempi così ristretti.

La società Multi srl, da tempo impegnata nello sviluppo ed ingegnerizzazione di sistemi evoluti per la gestione delle acque in genere, ha da qualche anno inserito sul mercato la produzione di tubi in PEAD a parete strutturata "PAIPOX"; la tecnologia permette di avere a disposizione diametri che vanno dal DN 300, fino al D. 2400 di sezione utile ed in barre della lunghezza trasportabile dagli attuali mezzi disponibili

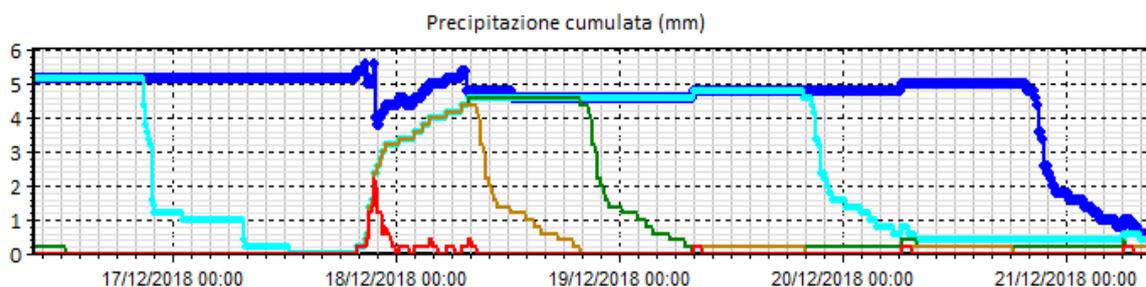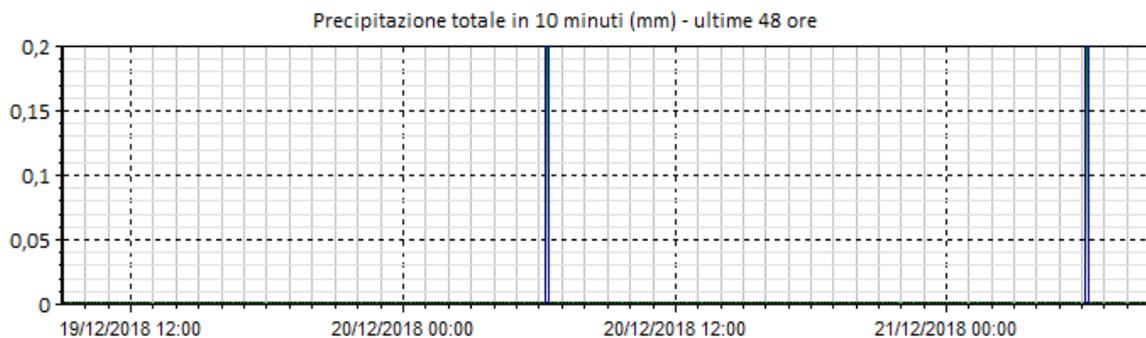

Comune di Gubbio (PG) Lavori di intervento per il ripristino del collettore di scarico acque bianche.
Sistema "PAIPOX"



Il Comune di Gubbio è dovuto intervenire urgentemente, a causa delle alluvioni che stanno interessando la penisola e delle condizioni climatiche che stanno cambiando repentinamente. Il lavoro è stata appaltato dall'Impresa BDG di Gubbio, la quale è intervenuta repentinamente; il tratto interessato ha visto l'utilizzo di tubo IN **PEAD a PARETE STRUTTURATA SPIRALATA "PAIPOX" del DN 1400 SN 8**, di produzione **Multi srl di Caltanissetta**, in pochi giorni si sono potute ristabilire le condizioni di normalità.



Comune di Gubbio (PG) Lavori di intervento per il ripristino del collettore di scarico acque bianche. Sistema "PAIPOX"

